
MODUL Q 36 TT AUFBAU






010-031 . 005-693 . 010-032 | 010-033 . 005-694 . 010-034



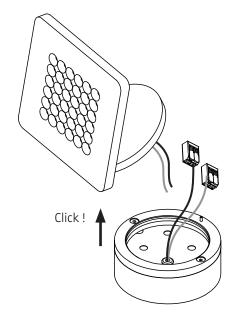



Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden! Must be installed by a qualified electrician only!




65 mm

Deckenauslass stromlos schalten!

Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über die Einzeladern N und L schieben. Dadurch wird eine Verdrahtung gemäß Schutzklasse II sichergestellt. Eventuell vorhandenen Schutzleiter isolieren und im Aufbaugehäuse unterbringen!

Disconnect ceiling outlet from mains!


Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over the individual wires marked N and L. This ensures protection class II. Insulate possible PE-wire and place it inside the surface-mounted housing!



PE = grün-gelb / green-yellow N = blau / blue


L = braun / brown









Kabeleinlass nicht mittig! Cable insert is not central!





nımbus^{*}

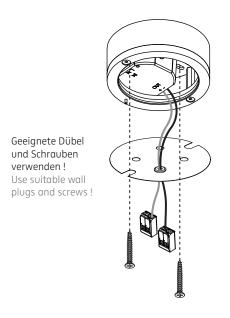




Anschluss 24 V DC connection to 24 V DC

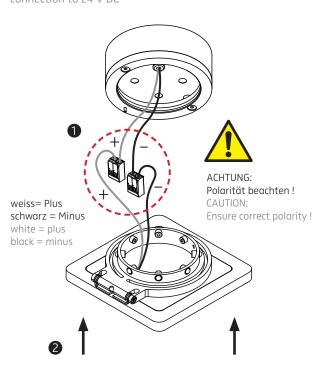



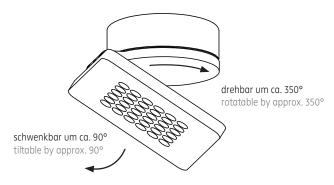

7

8

MODUL Q 36 TT AUFBAU

010-031 . 005-693 . 010-032 | 010-033 . 005-694 . 010-034

230 V ~ / 50 Hz
230 V AC / 50 Hz
Leuchtmittel kann nicht gewechselt werden!
The luminaire contains no replaceable light source!

Exakte Leistungsdaten siehe Typenschild! Exact performance data see rating label! Schutzart IP 20 protection degree IP 20









